


BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah cair di Rumah Sakit Umum Dungus adalah sebagai berikut :

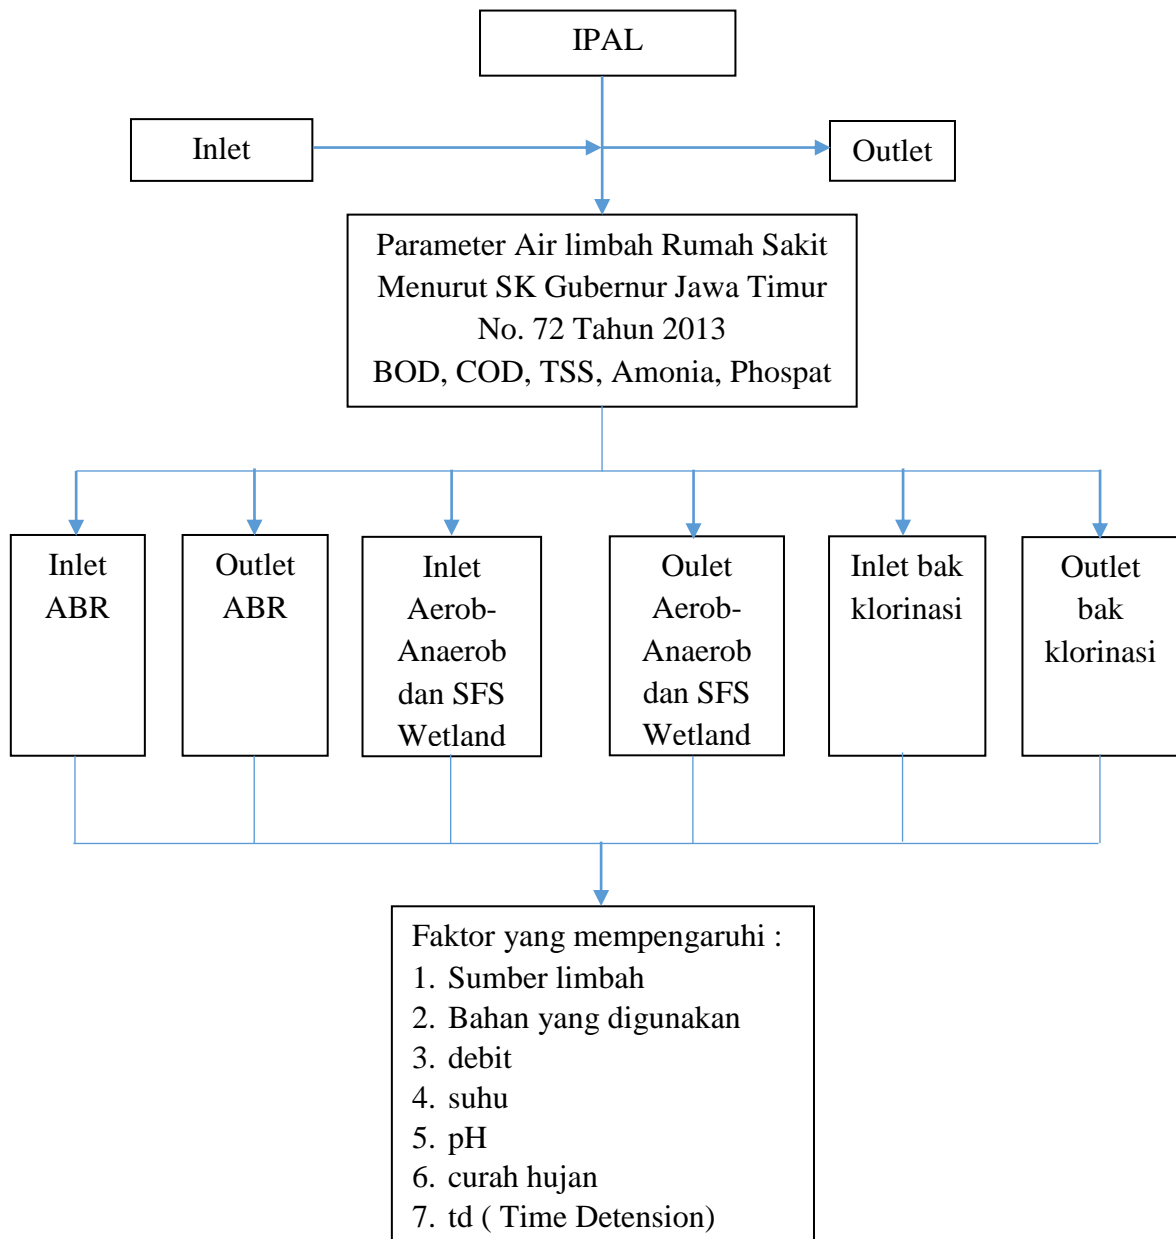

Gambar III.1 Kerangka Konsep

Keterangan kerangka konsep Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah cair di Rumah Sakit Umum Dungus adalah sebagai berikut :

Pada penelitian ini yang akan diteliti yaitu Efisiensi IPAL Rumah sakit Umum Daerah Dungus. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung efisiensi pada masing masing bak. Setelah itu baru menghitung efisiensi IPAL secara keseluruhan